


REV.	DESCRIÇÃO	ELAB.	VER.	APR.
△0	EMIÇÃO INICIAL	NCJ 20/09/16	LMG 20/09/16	LAF 20/09/16
△1	ALTERADO COMPRIMENTO ITEM 2	NCJ 26/09/16	LMG 26/09/16	LAF 26/09/16
△2	REVISADO NORMA	NCJ 03/10/16	LMG 03/10/16	LAF 03/10/16
△3	INSERIDO RESPONSÁVEL TÉCNICO	NCJ 10/12/16	LMG 10/12/16	LAF 10/12/16




LISTAGEM PARA 01 CONJUNTO  
FABRICAR 02 CONJUNTOS  
PESO UNIT = 81,4 kg

5	0,09 m <sup>2</sup>	CHAPA DE AÇO INOX, #4 mm, 290 X 290	AIISI-304	-	-	2,7
4	2	FLANGE SOLTO, DIN 2642, CL PN10, AÇO FORJADO, DN 6"	ASTM A-105	-	-	17,2
3	1	CURVA RL 90°, INOX SCH 10S, DN 6"	AIISI-304	-	-	5,5
2	3,97m	TUBO INOX SCH 10S, DN 6"	AIISI-304	-	-	54,8
1	2	PESTANA ESTAMPADA CURTA, INOX, SCH 10S, DN 6"	AIISI-304	-	-	1,2
ITEM	N. PEÇAS	DESCRIÇÃO	MATERIAL	REF. DES.	MODELO	PESO

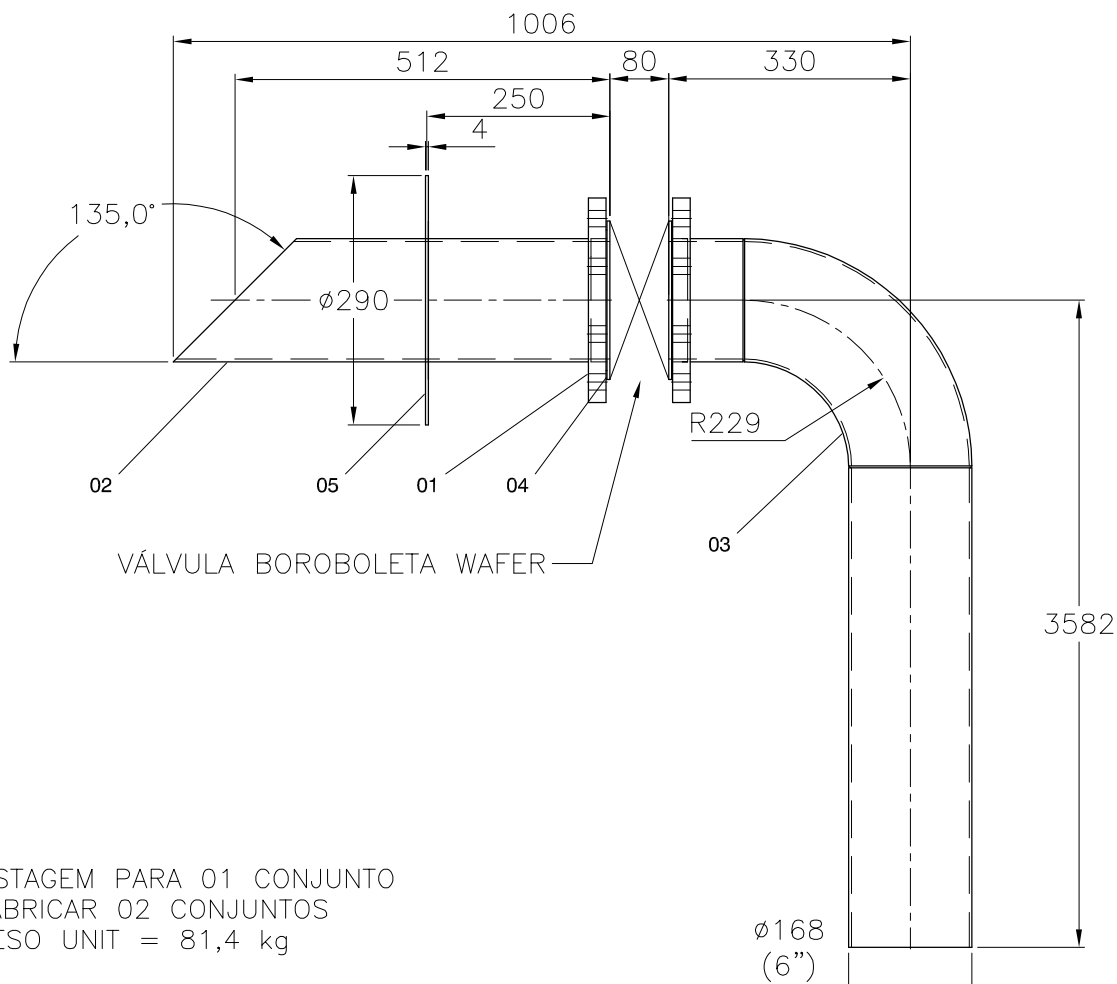

A ECOLOGIC MANTERÁ SEMPRE O DIREITO DE PROPRIEDADE DESTE DESENHO E ANEXOS CONFIADOS AO DESTINATÁRIO. ELES NÃO DEVEM SER COPIADOS, REPRODUZIDOS, COMUNICADOS, E/OU POSTOS A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS, SEM NOSSA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO, CONFORME LEI Nº5772/71. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS DE ACORDO COM A LEI Nº5998/73.

PROJ. Nº: 16919			CLIENTE: CODEN - CIA DESENVOLVIMENTO NOVA ODESSA			
	DATA	RUBRICA	TÍTULO:  ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA - 150 m3/H INSERTOS METÁLICOS BOCAL Ø6" X 1006 - ENTRADA FLOCULADORES		RESPONSÁVEL TÉCNICO   EVERTON DOS SANTOS SILVA CREA/SP: 5063010345 ART: 92221220161176245	
DES.	20/09/16	NCJ				
VER.	20/09/16	LMG				
APR.	20/09/16	LAF				
ESCALA		PADRÃO			DESENHO Nº	REV.
S/ESC		A4			M-A4-16919-07	3